

AC Pool NEW v akci

Šetříme vodu a energii při současném zlepšení kvality vody

! Původní stav: Výzva

Školní bazén (160 m³) dezinfikovaný chlornanem sodným dlouhodobě trpěl na zvýšené koncentrace vedlejších produktů dezinfekce, zejména **vázaného chloru**.

I když provozovatel ředil vodu v bazénu masivním denním praním pískových filtrů objemem vody **12–15 m³**, limity vázaného chloru byly stále výrazně překračovány.


✓ Řešení: AC Pool NEW

Instalace technologie AC Pool NEW přinesla okamžitou změnu. Během několika málo dní po instalaci snížila koncentraci vázaného chloru **pod hygienickou hranici 0,3 mg/l**.

Kromě zlepšení kvality vody technologie zároveň **šetří 85 %** z dříve používané prací vody, což představuje významnou úsporu nákladů na vodu i její ohřev.

Reálná data z provozu

Vývoj koncentrace vázaného chloru před a po nasazení technologie

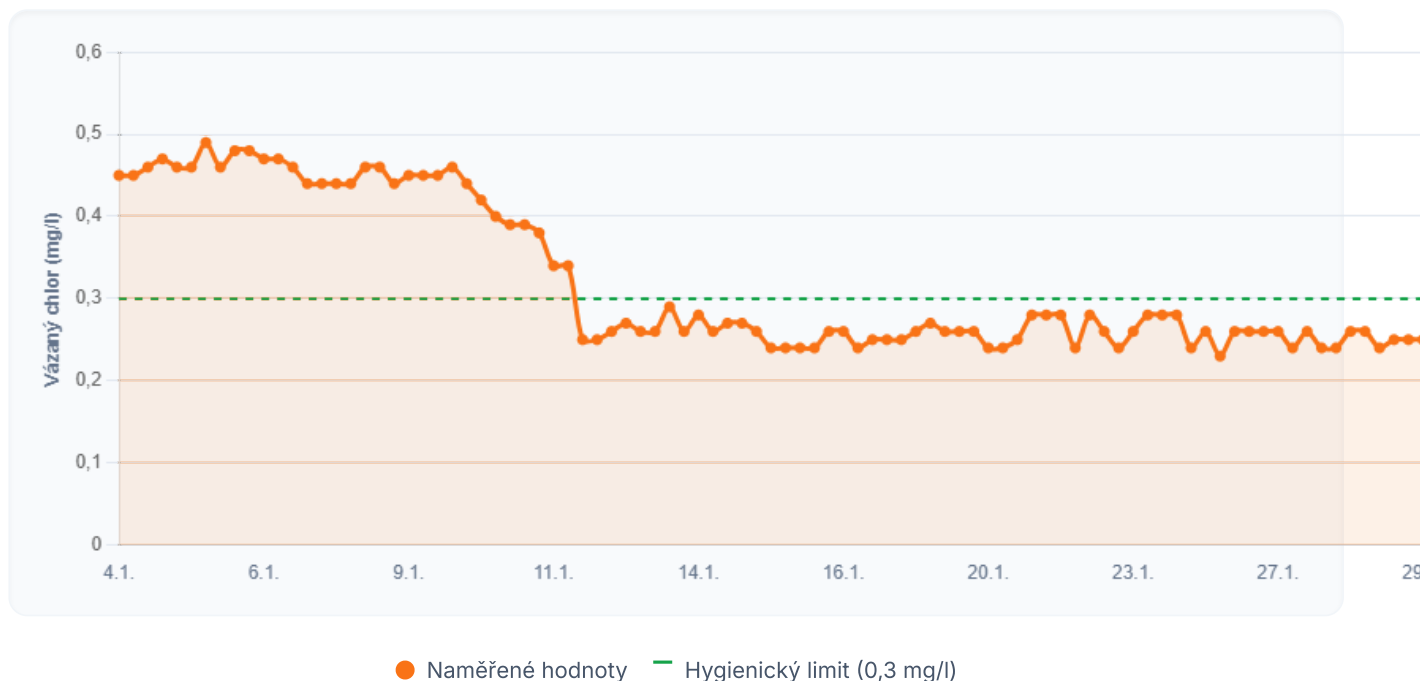

CHCETE PODOBNÉ VÝSLEDKY?

Kontaktujte nás pro nezávaznou analýzu vašeho bazénu

www.watercarbon.cz

• info@watercarbon.cz

• +420 608263524